



ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Dados Abertos

Configurações das Filas de Análise da Anvisa

DICIONÁRIO DE DADOS

Diretoria do Diretor-Presidente
Gerência-Geral do Conhecimento, Inovação e Pesquisa (GGCIP)
Coordenação de Governança, Ciência e Inteligência de Dados (CGINT)

FEVEREIRO/2023

Sumário

1	Histórico de Revisões	3
2	Sobre Filas e Configurações das Filas de Análise.....	3
3	Sobre a Base de Dados Abertos	3
3.1	Sobre a Origem dos Dados	3
3.2	Sobre a Atualização dos Dados Abertos.....	4
3.2.1	Sobre a Frequência de Atualização dos Dados Abertos	4
4	Sobre os Arquivos de Dados Abertos Disponíveis	4
5	Sobre o Dicionário de Dados Abertos.....	4
6	Sobre a Exportação dos Dados para Planilha Eletrônica.....	5

1 Histórico de Revisões

Data	Versão	Comentários
27/02/2023	01.00	Primeira versão do documento.

2 Sobre Filas de Análise e suas Configurações

As filas de análise são compostas por todos os expedientes de petições que estão aguardando análise. E são organizadas em:

- Área de interesse, ou tipo de produto: alimentos, autorização de funcionamento, cosméticos, etc).
- Fila: relacionada à atividade, como registro, pós-registro, renovação, CBPF, AFE e AE etc.
- Subfilas: subdivisões específicas da fila, normalmente relativas a diferentes categorias de produto ou assuntos de petições.

Cada fila apresenta a ordem na qual a análise dos será iniciada, respeitando a ordem cronológica de entrada na Anvisa.

Cada lista apresenta um conjunto de expedientes cuja análise não depende da ordem cronológica de peticionamento, mas sim da análise de outras solicitações, sejam elas feitas à Anvisa ou a outro órgão. Por esse motivo, as listas não possuem uma coluna de ordenação.

Uma vez iniciada a análise da petição, sua situação documental será alterada e a petição sai da fila ou lista.

Em alguns casos, as filas ou listas podem representar etapas intermediárias de análise e um expediente pode ser retratado em mais de uma fila ou lista a depender do seu fluxo de análise na Anvisa.

3 Sobre a Base de Dados Abertos

Esta base de dados abertos apresenta todas as configurações atuais para a formação das filas e listas de análise. As configurações das filas e listas de análise se baseiam no assunto da petição e nas situações documentais pelas quais a petição passa. Dessa forma, pode-se configurar uma fila de forma

que uma petição de assunto X, por exemplo, entre na fila Y sempre que passar por uma situação documento W.

Além de disponíveis por meio desta base de dados abertos, as configurações das filas e listas de análise podem ser consultadas por meio do Painel de Relação de Filas, Assuntos e Situações Documentais, no link:

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/relacao-de-filas-assuntos-e-situacoes-documentais>

3.1 Sobre a Origem dos Dados

Os dados disponíveis são extraídos do banco de dados do sistema SISCORP, por meio do qual as áreas de negócio determinam os assuntos e as situações documentais que representam cada fila ou lista de análise das petições que analisam.

3.2 Sobre a Atualização dos Dados Abertos

3.2.1 Sobre a Frequência de Atualização dos Dados Abertos

A periodicidade de atualização dos dados é diária, podendo haver atrasos, a depender de problemas que possam ocorrer durante os processos de extração e disponibilização dos dados abertos.

4 Sobre os Arquivos de Dados Abertos Disponíveis

Será disponibilizado um arquivo com os dados disponíveis nos portais de dados abertos da Anvisa e do Governo Federal.

No portal da Anvisa <https://dados.anvisa.gov.br/dados/> o arquivo tem o nome: `FILA_ANALISE_ASSUNTO_SITUACAO.csv`

5 Sobre o Dicionário de Dados Abertos

Campo	Descrição
TIPO_PRODUTO	Área de interesse, ou tipo de produto: alimentos, autorização de funcionamento, cosméticos etc.


TIPO_LISTA_FILA	Identifica se trata-se da configuração de uma fila ou de uma lista de análise.
FILA	Nome da fila ou lista de análise configurada, por exemplo: REGISTRO, PÓS-REGISTRO, Alterações, Revalidações...
SUBFILA	Nome da Subfila ou sublista de análise configurada, representando subdivisões específicas da fila ou lista, normalmente relativas a diferentes categorias de produto ou assuntos.
COD_ASSUNTO	Código do assunto configurado para determinada fila ou lista de análise.
ASSUNTO	Descrição do Assunto configurado para determinada fila ou lista de análise.
SITUACAO	Descrição da situação documental configurada para determinada fila ou lista de análise. Exemplo: Aguardando análise, Aguardando inspeção, Anuído etc.

6 Sobre a Exportação dos Dados para Planilha Eletrônica


Caso tente abrir o arquivo utilizando o Microsoft Excel, os campos que possuem zeros à esquerda tendem a ser traduzidos para número do tipo inteiro, com isso a formatação padrão do arquivo é alteração, apenas na visualização.

Para a correta visualização no Microsoft Excel, basta seguir os passos descritos abaixo.


1. Abra uma nova janela do Microsoft Excel.

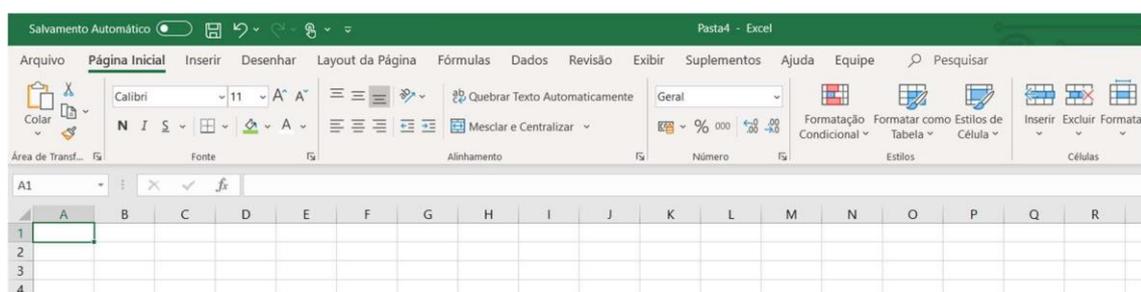

2. Utilize o menu superior “Dados” e o item “De Text/CSV”, conforme marcados na imagem abaixo.

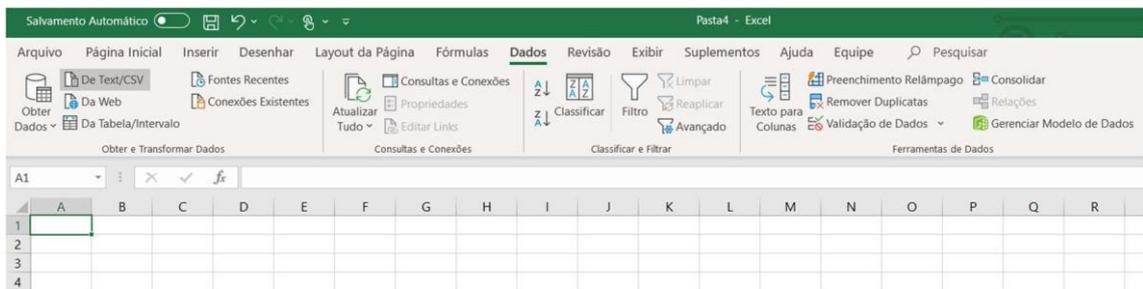

3. Após clicar o item “De Text/CSV”, a janela conforme demonstrada abaixo irá abrir, basta navegar até o diretório onde está localizado o arquivo e selecionar “Abrir”.

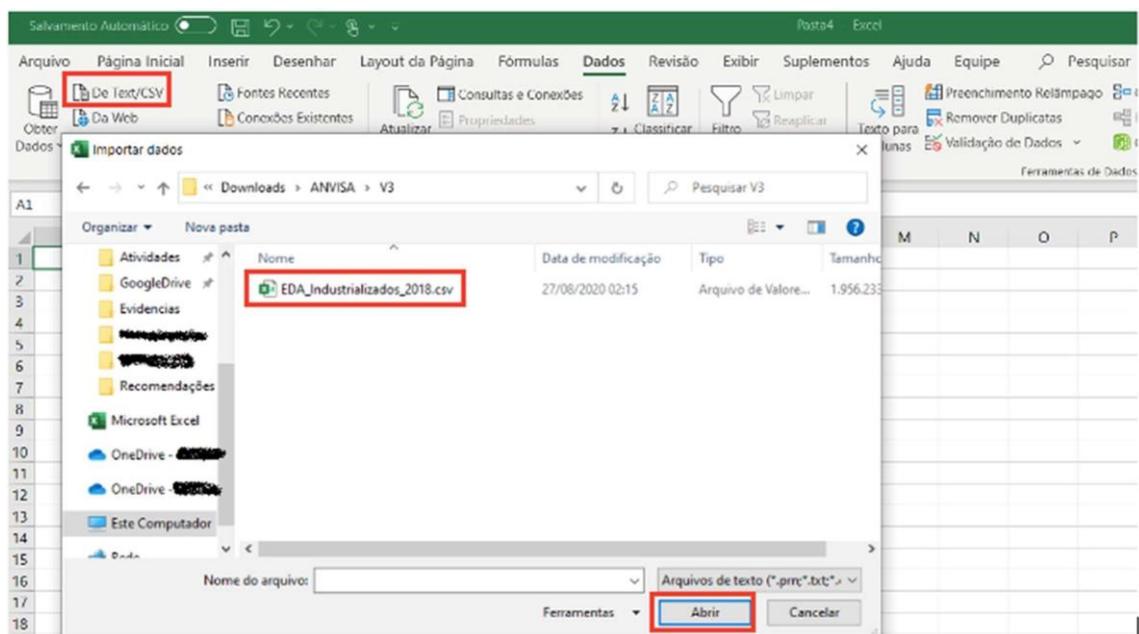

4. Após importar o arquivo, a janela abaixo é o resultado da etapa anterior. Nela é possível ver uma amostra dos 200 primeiros registros do arquivo, verificar que o delimitador é o “;” (ponto e vírgula) e que o formato do arquivo é o 1252 (padrão ANSI). Após verificar esses itens, utilize a opção “Transformar Dados”.

EDA_Industrializados_2018.csv

Origem do Arquivo
1252: Europeu Ocidental (Windows)

Delimitador
Ponto e vírgula

Deteção de Tipo de Dados
Com base nas primeiras 200 linhas

ANO_VENDA	MES_VENDA	UF_VENDA	MUNICIPIO_VENDA	QTD_VENDIDA	DESCRICAO_APRESENTACAO	
2018	7	AC	ACRELÂNDIA	5	(800 + 160) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10	SULF
2018	5	AC	ACRELÂNDIA	2	0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/M...	CLOF
2018	12	AC	ACRELÂNDIA	1	0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/M...	CLOF
2018	9	AC	ACRELÂNDIA	1	0,250 MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,500 MG/ML + 20 MG...	CLOF
2018	4	AC	ACRELÂNDIA	2	1 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	HALC
2018	10	AC	ACRELÂNDIA	4	0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30	CLOF
2018	2	AC	ACRELÂNDIA	1	(3,5 + 1,0) MG/ML SUS OFT CT FR GOT PLAS OPC X 5 ML	CLOF
2018	3	AC	ACRELÂNDIA	1	(0,5 + 1,0 + 10,0 + 10,0) MG/G CREM DERM CT BG AL X...	CLOI
2018	8	AC	ACRELÂNDIA	1	0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/M...	CLOF
2018	6	AC	ACRELÂNDIA	3	(0,5 + 1,0 + 10,0 + 10,0) MG/G CREM DERM CT BG AL X...	CLOI
2018	1	AC	ACRELÂNDIA	7	(400 + 80) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20	SULF
2018	7	AC	ACRELÂNDIA	2	0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/M...	CLOF
2018	5	AC	ACRELÂNDIA	1	(400 + 80) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20	SULF
2018	12	AC	ACRELÂNDIA	5	0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30	ALPF
2018	9	AC	ACRELÂNDIA	1	1 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30	RISP
2018	4	AC	ACRELÂNDIA	17	0,250 MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,500 MG/ML + 20 MG...	CLOF
2018	10	AC	ACRELÂNDIA	5	(400 + 80) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20	SULF
2018	2	AC	ACRELÂNDIA	1	(800 + 160) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10	SULF
2018	3	AC	ACRELÂNDIA	2	0,25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20	ALPF
2018	8	AC	ACRELÂNDIA	2	(25+12,5) MG/G CREM VAG CT BG AL X 45 G + 10 APLIC	ANPF

Carregar
Transformar Dados
Cancelar